



Szödliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
2133 Szödliget, Szt. István u. 34-36.  
Tel: 27/590-095, Tel./fax: 27/590-236  
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

Iktatószám:	SZL / 420 - 3/ 2024.
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2024. március 8
A napirendet tárgyalja:	Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:	Gerencsér Lívía
Előterjesztő:	Juhász Béla polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa:	<u>nyílt</u> / zárt, <u>rendes</u> / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:	<u>egyszerű</u> / minősített

## ELŐTERJESZTÉS

### Szödliget Nagyközség Képviselő-testületének 2024. március 8-án tartandó ülésére

**Tárgy:** A Szödliget, Kakukk u. 21 sz. 1212/1792 hrsz-ú ingatlan ivóvízbekötés és szennyvíz csatorna kiépítéséhez szükséges hozzájárulások.

#### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

*Az érintett ingatlan tulajdonosa Koncz Péter tervezőt (MK: G 13-5568) bízta meg a Szödliget, Kakukk u. 21. sz. 1212/179 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és szennyvíz csatorna bekötés kiépítésének tervezésével.*

#### ***Épület vízellátása:***

*Az ingatlan Szödliget, Kakukk utca 21. Hrsz: 1212/179. jelenleg üres telek. Az ingatlan vízellátása a Kakukk utcában lévő D 110 KM-PVC közüzemi ivóvíz gerincvezetékéről oldható meg. A tervezett csatlakozási pont a Hrsz.: 1212/179. ingatlan határától kb. 2,5 m-re, kb. -1,50 m mélyen fekvő D32/KPE bekötő ivóvízvezeték. Az utólagos bekötővezeték építése és a vízóraakna telepítése önkormányzati közterületet érint.*

*Az utólagos bekötővezeték a Hrsz.: 1212/179. ingatlannal szemben állva a jobb oldali telekhatárától 5,6 m-re tervezett, tervi csatlakozású és nyomvonalú Ø 32x3,6 KPE (SDR11,PE80), MSZ 7908-1/1995 sz. szabvány szerinti cső, mely D32/32 összekötő idommal csatlakoztatható az ingatlan előtti ivóvízvezetékre (VÍZMŰ élőrekötés).*

*A vízóra aknába tervezett vízmennyiségmérő: 1 db DN20 mm-es nedvesen futó házi vízmérő (Qnévl. = 2,5 m<sup>3</sup>/h)*

#### ***Szennyvízcsatorna bekötés***

*A tervezett szennyvízcsatorna a 1212/179. hrsz.-ú ingatlan - az utca felől nézve - jobb oldali telekhatárától 4,3 méterre D50/KPE méretben, 4,5 m hosszúságban kerül kiépítésre.*

*A telekhatártól 3,5 méterre meglévő D50/KPE ledugózott bekötő vezetékre csatlakozik, ez a tervezési határ. Megépítendő 1 db szennyvízátemelő akna D 600 méretben, telekhatáron belül 1,0 méterre. A tervezett szennyvízcsatorna anyaga a magyar szabványnak megfelelő KPE, építés során a csőgyártó által kiadott alkalmazástechnikai utasításban foglaltakat be kell tartani.*

*Csőfektetés során az ágyazat és tömörség tekintetében: a megfelelően tömörített (min.Try=85%)ágyazat a talajtól függően homokos kavics, homok lehet.(Dmax=12 mm), a cső alatt 10 cm és fölötté 30 cm vastagságban kézi erővel visszatöltve, tömörítve.*

*Kérelmező a Szödliget nagyközség területén található 1212/179 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és szennyvíz csatorna bekötés kiépítéséhez szükséges tulajdonos és közútkezelői hozzájárulást kér a Szödliget 1212/34 hrsz-ú közterületre.*

*Az előterjesztés mellékletét képezi a tervező által készített műszaki tervdokumentáció.*

*A fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.*



Szödliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
2133 Szödliget, Szt. István u. 34-36.  
Tel: 27/590-095, Tel./fax: 27/590-236  
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

### Határozati javaslat

**Szödliget Nagyközség Képviselő-testülete megadja / nem adja meg <sup>\*1</sup> a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást Koncz Péter tervező (MK: G 13-5568) részére a 2133 Szödliget 1212/179 hrsz-ú ingatlan ivóvíz- és szennyvíz csatorna bekötéshez.**

#### Kikötések:

- a kivitelezést kizárólag a szakági terv szerint lehetséges.
- az aszfaltburkolatot megbontani nem lehet.
- a bontással érintett alépítményt tömörítve kell helyreállítani, minden irányban kiterjedő, rétegrend szerint 30 cm-es átlapolással. Az aszfalt kopóréteget teljes forgalmi sáv szélességben kell helyreállítani, a meglévővel megegyező vastagságban. Aszfaltos járdánál teljes szélességű öntöttaszfalttal kell a helyreállítást elvégezni. Gyalogút és járda kijelölt- gyalogos átkelőhelynél történő bontás esetén, a mozgáskorlátozott akadálymentesítéséről is gondoskodni kell.
- útpálya keresztirányú felbontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, illetve az út szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni, iránytörés nélküli vonal mentén.
- a munkárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni tilos. A visszatöltött anyagot a vonatkozó szabványok szerint tömöríteni kell. A töltés tömörségét a kivitelezés során ellenőrizni és dokumentálni kell. A tömörségi mérési vizsgálatok díja az igénybevevőt terheli. Minőségi vita esetén a jogosultnak kell további vizsgálatokkal igazolni a megfelelést.
- téli illetve technológiailag alkalmatlan időben ideiglenes helyreállítást kell végezni, a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett.
- a téli hónapokban végzett közút bontás esetén a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében minden esetben talajcserét kell alkalmazni.
- szilárd út-, tér- és járdaburkolatot helyreállítását csak kamarai jogosultsággal, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személy, vagy szervezet végezheti.
- a felbontott zöldfelületi burkolatot az eredeti állapotára kell helyreállítani,
- a közút, illetve az azon lévő műtárgyak megrongálódásából származó károkért – amennyiben a Kérelmező által végzett munkával összefüggésbe hozható – a Kérelmezőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
- tájékoztatjuk, hogy 30/1988. (IV.21) MT rendelet 29.§ (1) bek. alapján, ha a nem közlekedési célú vagy a rendkívüli igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik a közútkezelői hozzájárulás jogosultja köteles azt kijavítani.
- A munkavégzés ideje alatt a munkaterület teljes helyreállításáig a Jogosult teljes felelősséggel tartozik a munkaterületért.
- a munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint a baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell helyezni.
- Az ideiglenes forgalomkorlátozás / terelés során a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek – mentő, tűzoltó, rendőrség – áthaladását biztosítani kell.
- Kivitelezőnek a kivitelezéssel érintett ingatlanok lakóit a munkálatok megkezdése előtt legalább 3 nappal az esetleges korlátozásokról értesíteni kell.
- A közúton a munkálatok időtartama alatt a víz akadálytalan elfolyásáról, a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A bontás környezetében lévő ingatlanok megközelíthetőségét biztosítani köteles.
- A munkálatok során esetlegesen bekövetkező személyi sérülésekért, anyagi károkért Jogosult a felelős.


**A Képviselő-testület felhatalmazza / nem hatalmazza fel <sup>\*2</sup> a Polgármestert a tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás aláírására.**

<sup>\*1</sup> A megfelelő rész aláhúzendó.

<sup>\*2</sup> A megfelelő rész aláhúzendó.

**Határidő: azonnal**  
**Felelős: polgármester**

Szödliget, 2024. február 26

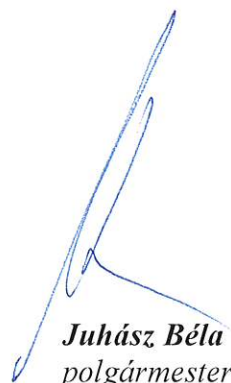

**Juhász Béla**  
polgármester